



**ГИДРО
ТРАСТ**
ПРОИЗВОДСТВО
ДОВЕРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

427015, Удмуртская Республика, Шабердино, ул. Советская, 33

+7 3412 260 383 info@gidrotrast.ru www.gidrotrast.ru


Опросный лист

Повысительная насосная станция «Элемент ГТ-6»

Объект

Заказчик

Контактное лицо Телефон / E-mail

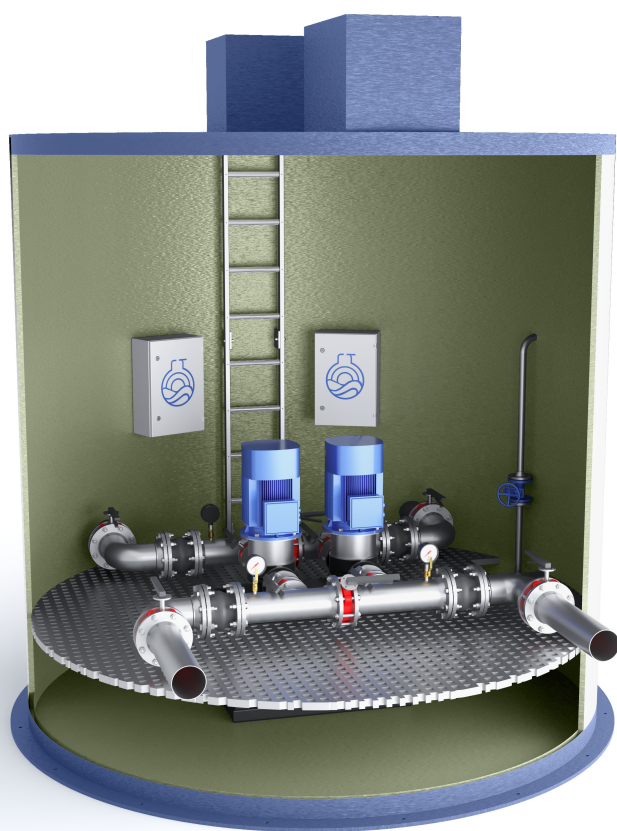

Основные параметры

Тип насосной станции

☐ Водоснабжения ☐ Пожаротушения ☐ Совмещ.

Требуемая подача станции, м³/ч

Пожаротушение Водоснабжение

Требуемый напор на входе в станцию, м.вод.ст.

Пожаротушение Водоснабжение

Источник перекачиваемой среды

☐ Резервуар-накопитель ☐ Напорная сеть

Напор на вводе в насосную станцию, м.вод.ст.

Количество насосных агрегатов

Рабочих Резервных На склад

Размещение насосной станции

☐ Наземный блок-контейнер ☐ Подземный корпус

Всасывающий трубопровод

Высотная отметка трубопровода*, м

Диаметр, материал, кол-во

Ориентация в плане, ч ☐ 3 ☐ 6 ☐ 9 ☐ 12

Напорный трубопровод

Высотная отметка трубопровода*, м

Диаметр, материал, кол-во

Ориентация в плане, ч ☐ 3 ☐ 6 ☐ 9 ☐ 12

Шкаф управления станцией

☐ Наружное (утепл., антивандальное) ☐ Внутреннее

Категория надежности электроснабжения

☐ I (2 ввода+АВР) ☐ II (2 ввода+р/п) ☐ III (1 ввод)

Тип регулирования работы насосов

☐ Каскадное ☐ Каскадно-частотное

Диспетчеризация по средствам:

Дополнительная комплектация

☐ Блок-контейнер (при подземном размещении)

☐ Возможность управления арматурой заказчика

☐ Жоккей-насос (спринклерное пожаротушение)

Дополнительные сведения

Спасибо за обратную связь!

*Относительно уровня земли в месте установки станции